




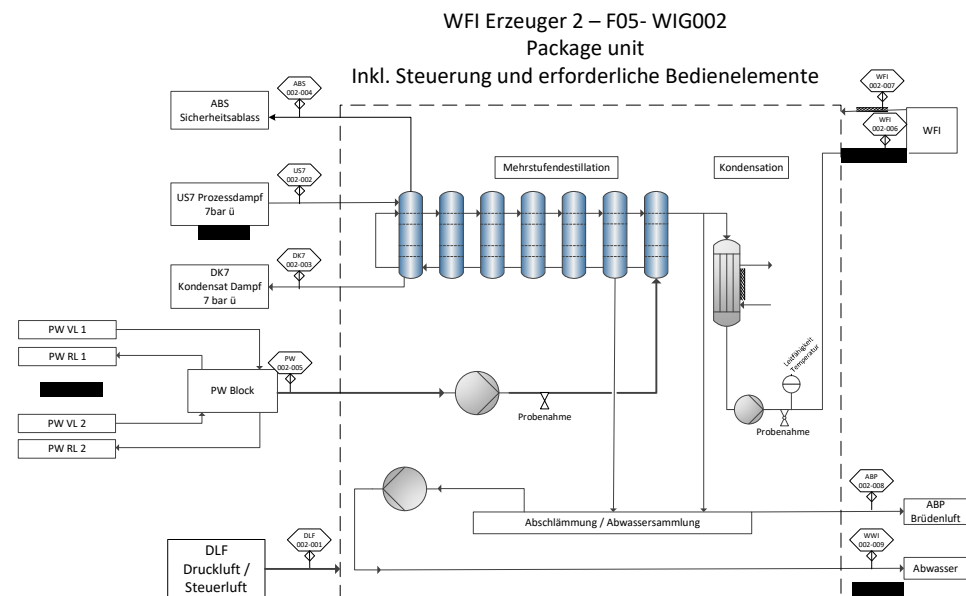

Generell in BD zu berücksichtigen:

- Nachhaltigkeit: Allg. mehr Zirkulation als Verwurfschaltungen (Anlagenbetrieb, WFI-Speisung)
- ABP würde reine Abluft beschreiben. Für Atemleitungen gibt es keinen Mediencode -> wird nochmal in BD besprochen.

[illegible]