




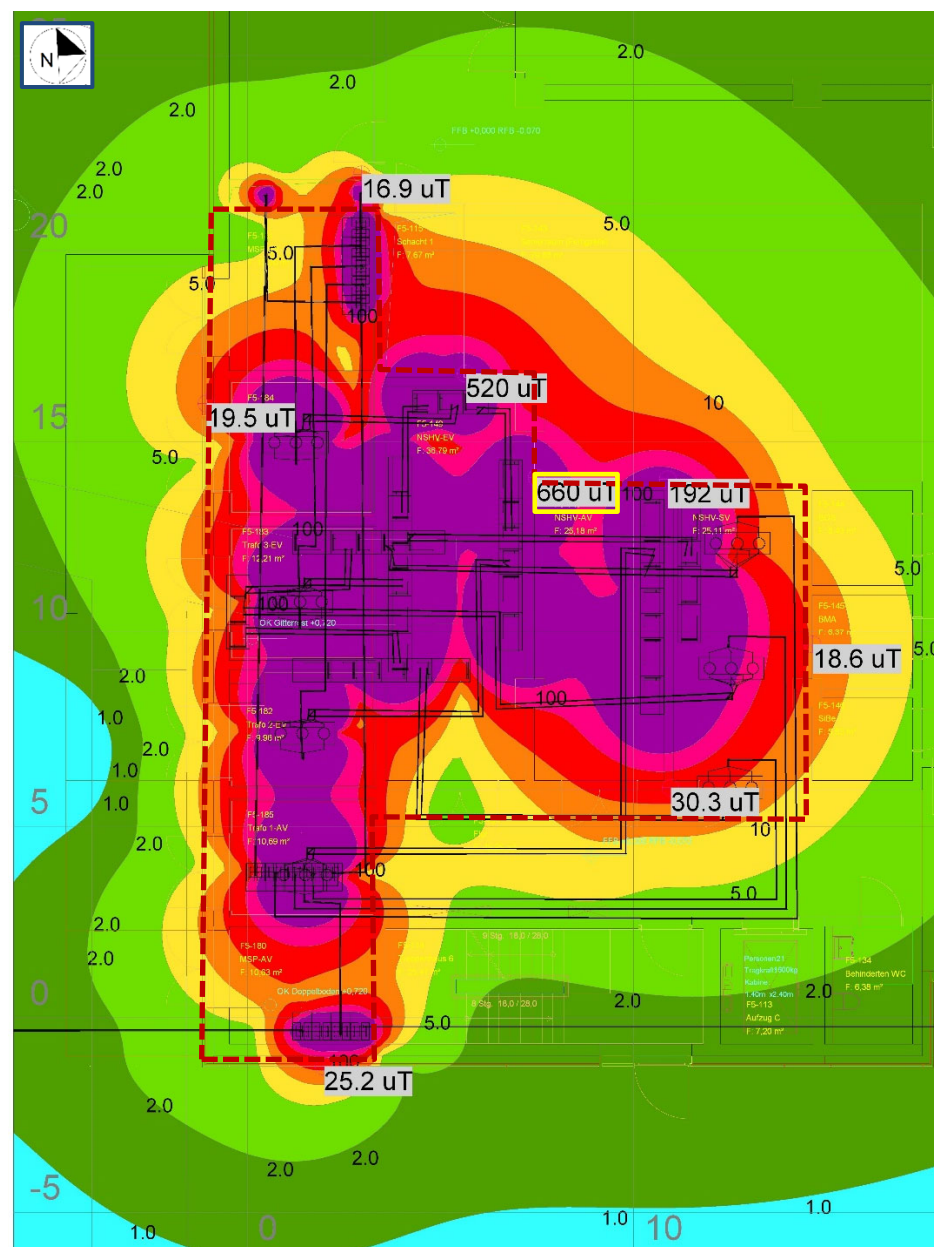

Ebene 1, 2 m über Fußboden

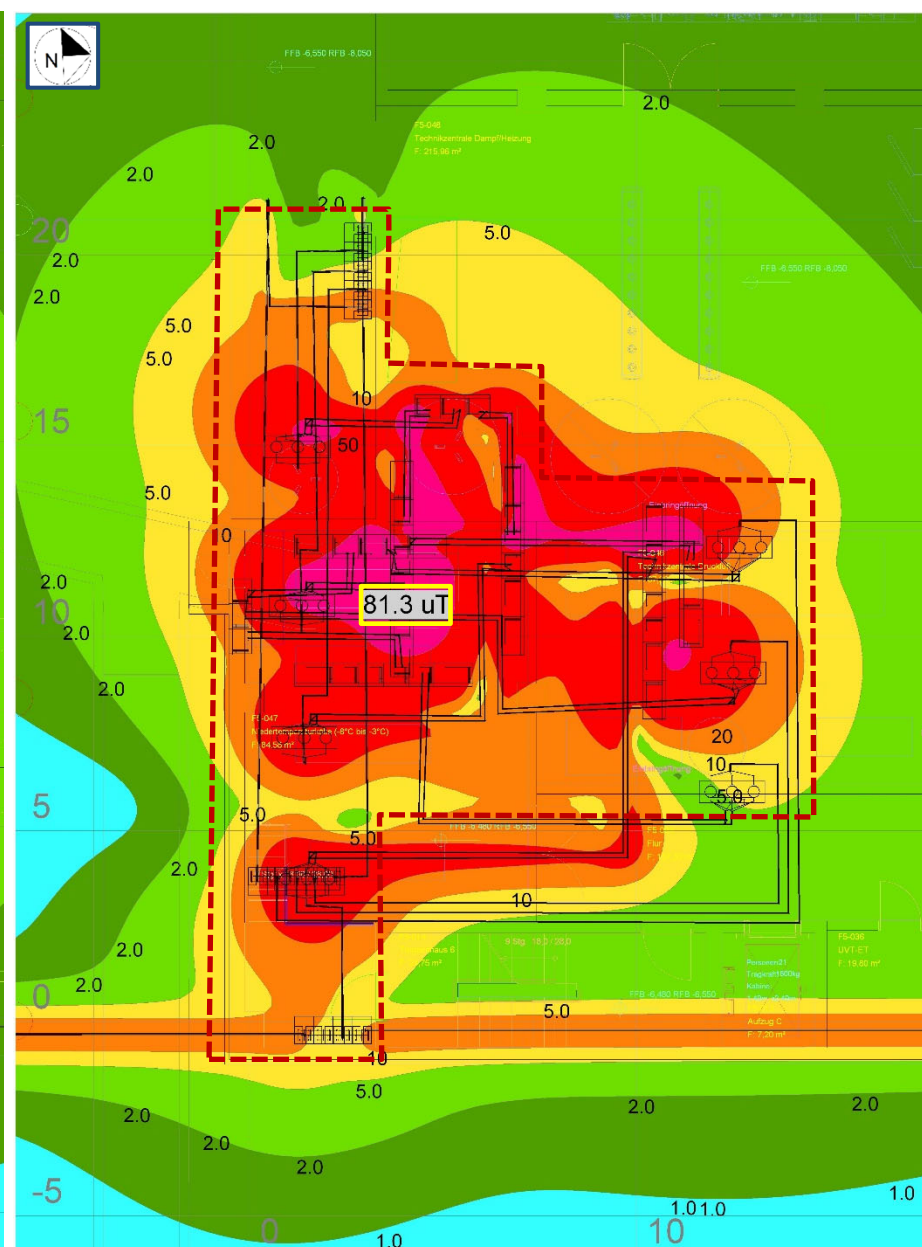

Ebene 0 (-0,45 m, Decke Ebene 0)

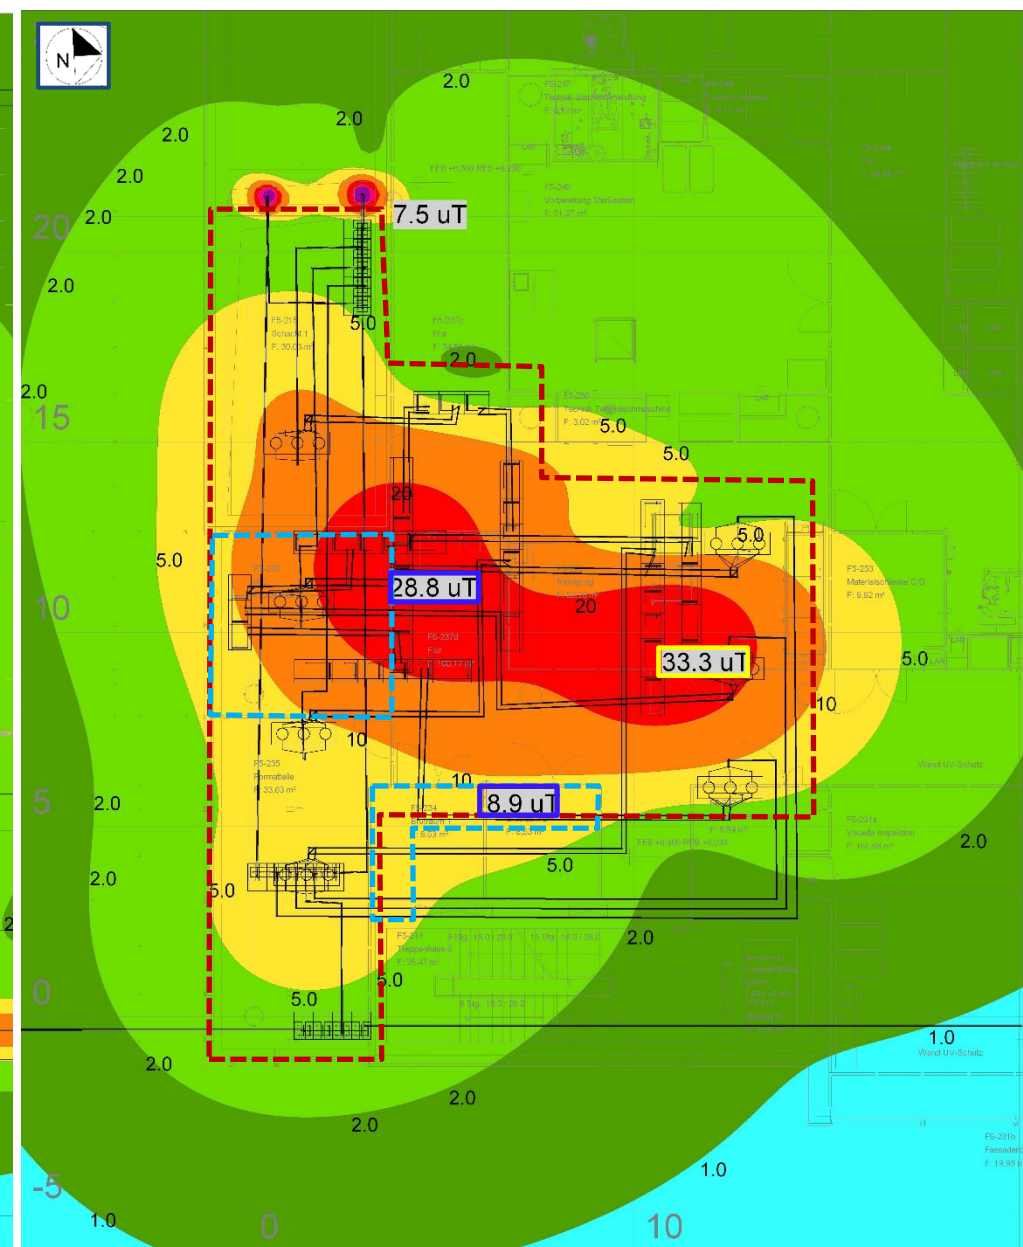


Ebene 2, 0 m über Fußboden Ebene 2

Legende


-  Bereich Trafostation
-  Bereich maßgebliche Immissionsorte
-  Maximalwert in der Ebene
-  Maximalwert am jeweiligen MIO

Daichi Sankyo ,
Neubau F5 mit haus eigenen Mittelspannungsschaltanla-
gen mit Trafostationen in Ebene 1 und Ebene 6
Magnetische Flussdichte B in μT , Station Ebene 1
Horizontalschnitte Ebenen E0, E1 und E2




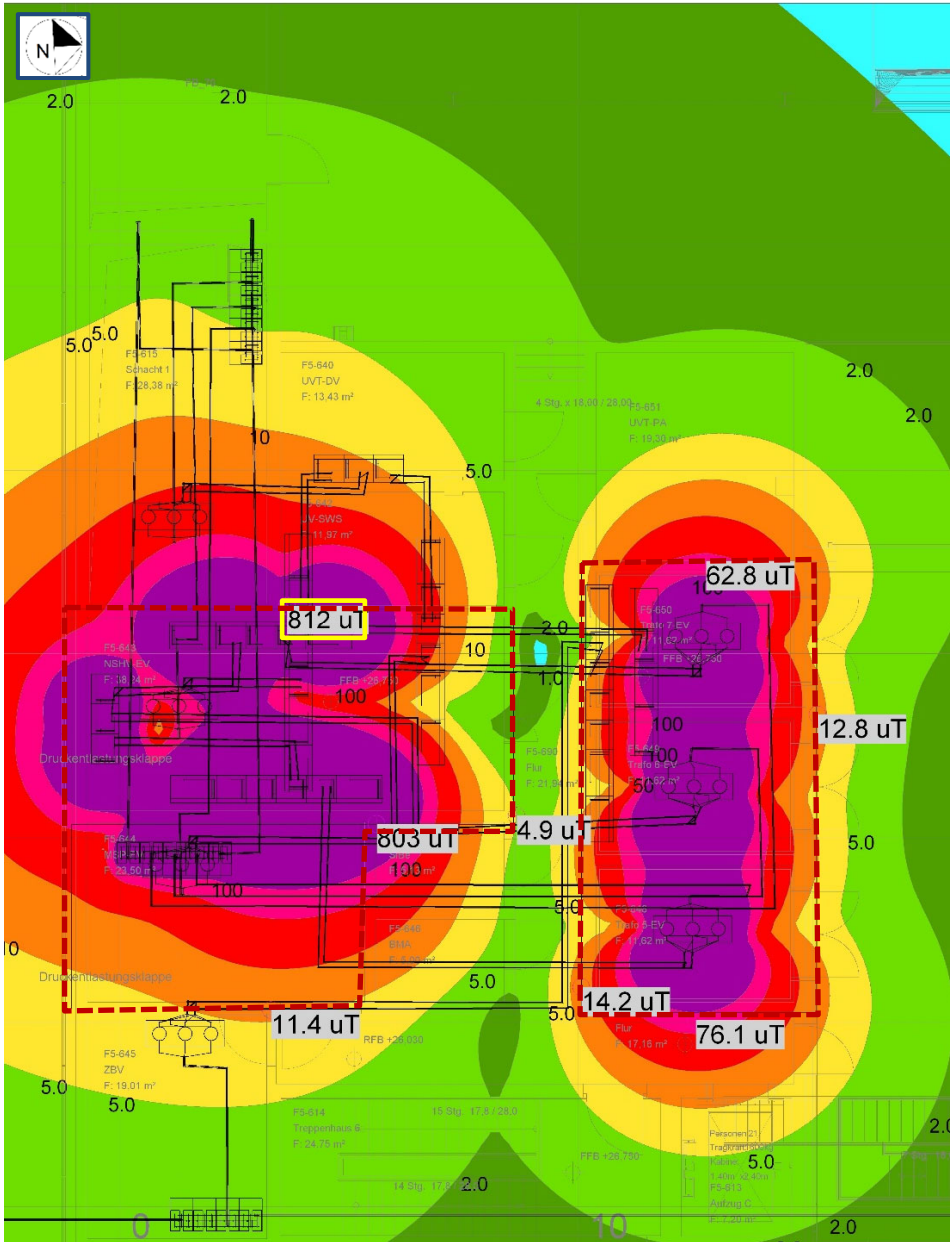

Ebene 6; 28,1 m (2 m über Fußboden Ebene 6)

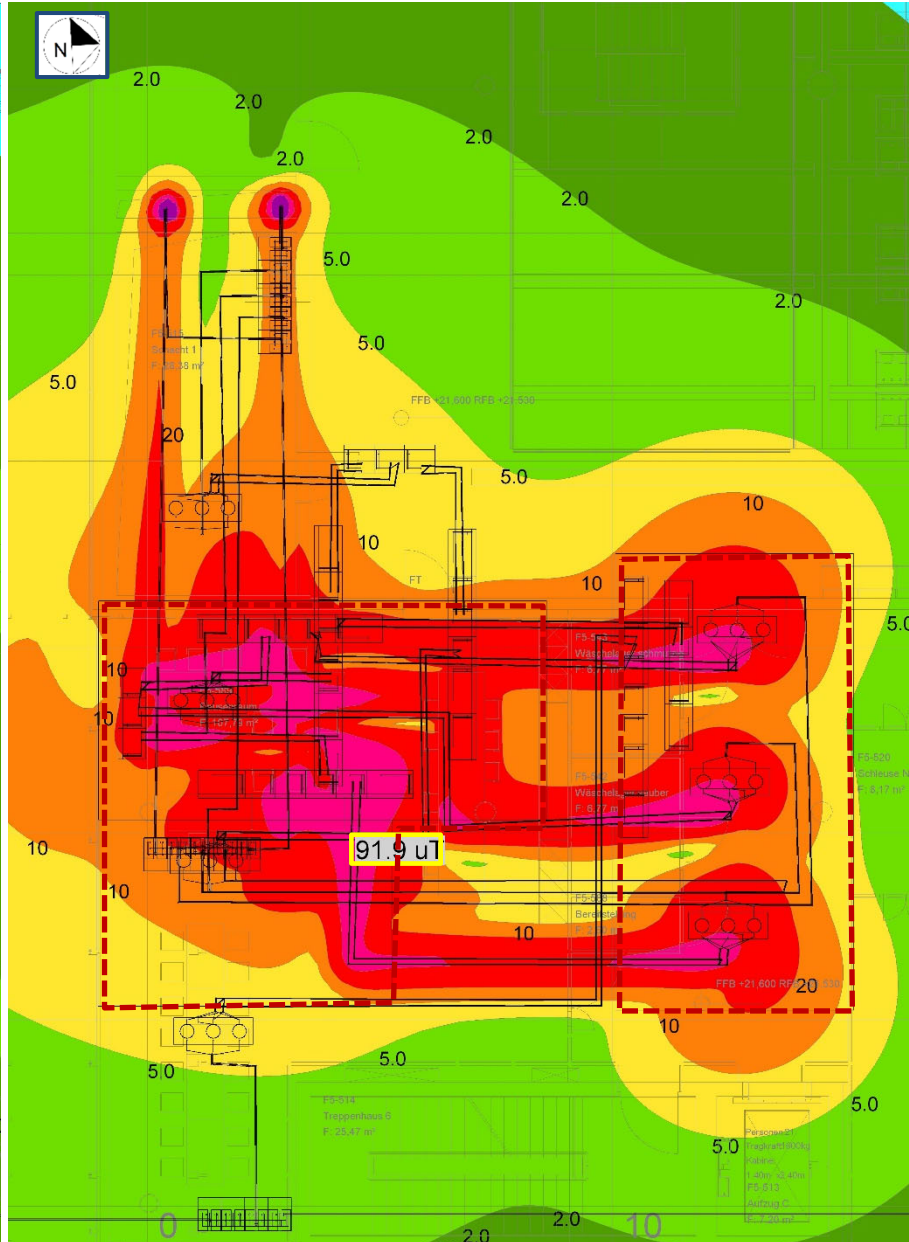

Ebene 5; 25,65 m (Decke Ebene 5)

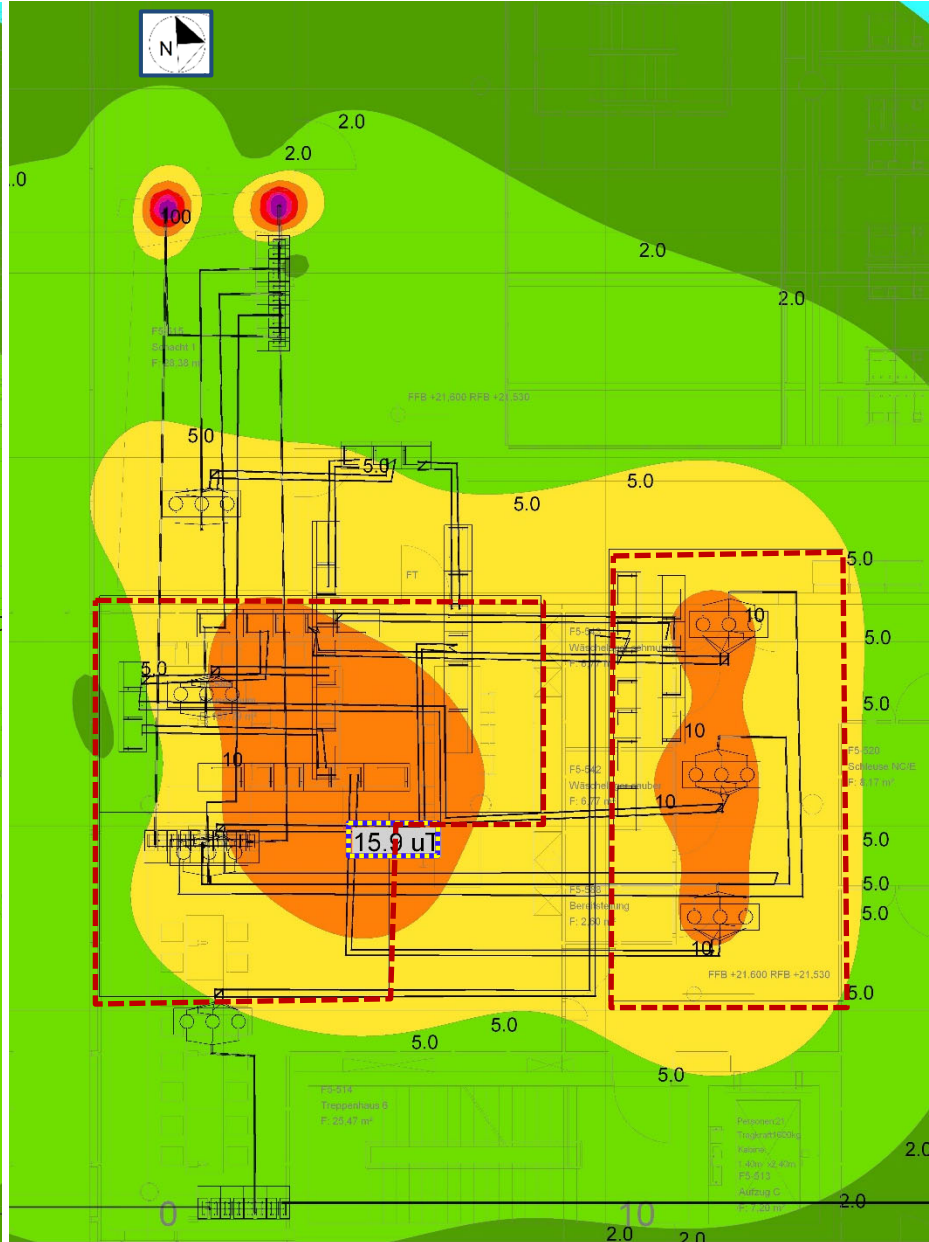

Ebene 5, 23,6 m (2 m über Fußboden Ebene 5)

- Legende**
- Bereich Trafostation
 - Bereich maßgebliche Immissionsorte
 - Maximalwert in der Ebene
 - Maximalwert am jeweiligen MIO

Daichi Sankyo ,
Neubau F5 mit haus eigenen Mittelspannungsschaltanla-
gen mit Trafostationen in Ebene 1 und Ebene 6
Magnetische Flussdichte B in μT , Station Ebene 6
Horizontalschnitte Ebenen E5 und E6

